


ADDOLCITORE SCHEMA DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATO

Per il buon funzionamento del Vostro impianto di addolcimento consigliamo il seguente schema d'installazione idoneo anche per acque destinate ad uso sanitario (a norma del D.M. 443/90). Il disegno può non rispecchiare le reali dimensioni e forme delle apparecchiature.

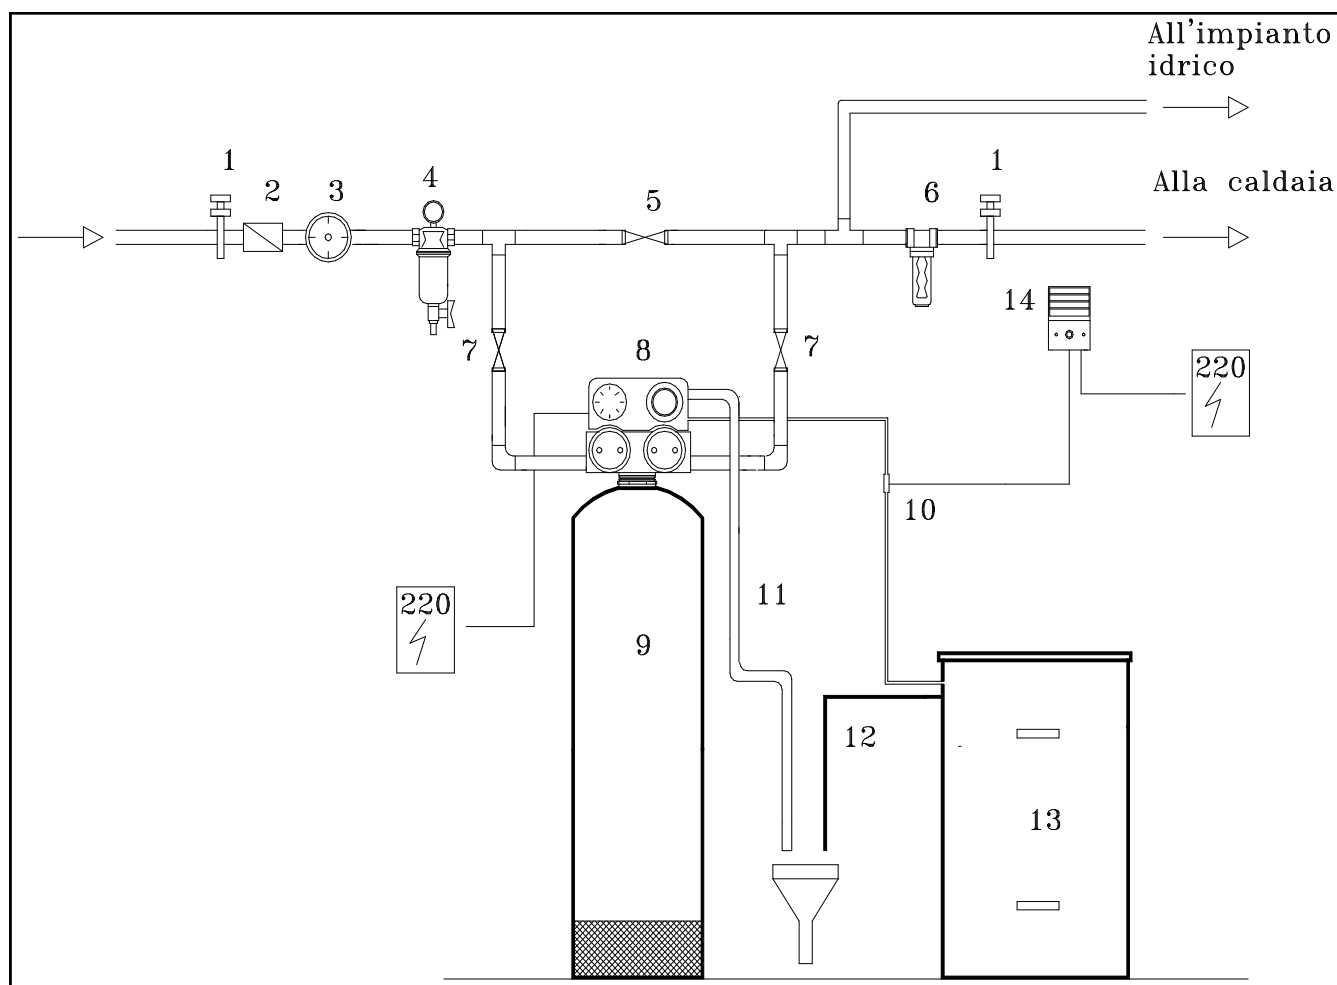

LEGENDA:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. RUBINETTI DI PRELIEVO | 9. COLONNA RESINE ADDOLCITORE |
| 2. VALVOLA DI RITEGNO | 10. TUBO ASPIRAZIONE SALAMOIA |
| 3. CONTATORE | 11. SCARICO ACQUA RIGENERAZIONE |
| 4. FILTRO AUTOPULENTE | 12. TROPPO PIENO SERBATOIO SALAMOIA |
| 5. VALVOLA DI BY - PASS | 13. TINO SALAMOIA |
| 6. EVENTUALE DOSATORE DI POLIFOSFATO | 14. PRODUTTORE DI CLORO |
| 7. VALVOLE DI INTERCETTAZIONE | (raccomandato solo su impianti per uso sanitario). |
| 8. VALVOLA ADDOLCITORE | |